

첨부 3-3 종목별 세부 시행 계획 공고 양식 - 종목별 경기단체




볼링

1. 검정기간 및 장소

○ 검정시설

구분	지역	검정기간	장소	연락처	주소
1급 장애인	미정	경기	7.6(수) 09:00~18:00	빅볼 볼링장	031-205-4877

○ 장소운영 예상 도식도 : 빅볼 볼링장

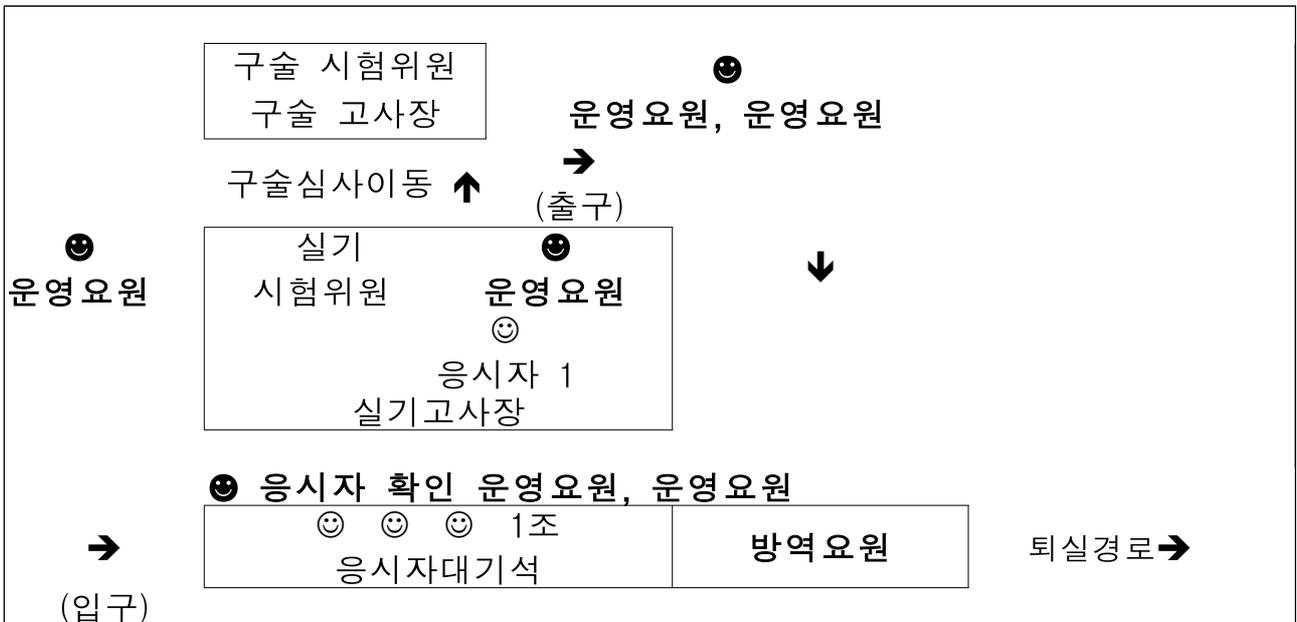

2. 실기검정 소요장비

- 주관단체 준비사항 : 책상, 의자, 채점표, 가이드레일, 휠체어 등
- 지원자 준비사항 : 볼링장비(볼링공, 복장 등), 볼링화 대여 가능

3. 방역 및 안전관리 대책

○ 방역관리

- 시험장 실기·구술 시험일 전일 및 종료 후 일괄 소독 실시
- 응시생 접수시 체온측정 , 손소독제 및 마스크 착용 의무
- 관할 보건소 : 031-228-8716

○ 안전관리

- 시험장 내 안전관리 요원 배치

4. 실기평가 영역

○ 기술분류

- 기술 분류표에서 평가에 필요한 필수 세부기술(5개 이상) 선정

(단, 종목특성에 따라 3~10개 항목 평가 가능)

- 선정된 평가항목별 평가기준 작성

대분류	세부 기술
실전기술 1	TPB1(전맹) 실습
실전기술 2	TPB8(휠체어) 실습
실전기술 3	TPB9(하지장애) 실습
실전기술 4	TPB10(상지장애) 실습
실전기술 5	볼링 실습

○ 실기평가 영역

영역	내용	평가 기준												
실전기술 1	TPB1(전맹) 실습	① TPB1(전맹) 투구방법과 자세가 올바른가? - 투구방법 및 자세평가 (아주 좋음, 좋음, 보통, 부족, 아주부족)												
실전기술 2	TPB8(휠체어) 실습	② TPB8(휠체어) 투구방법과 자세가 올바른가? - 투구방법 및 자세평가 (아주 좋음, 좋음, 보통, 부족, 아주부족)												
실전기술 3	TPB9(하지장애) 실습	③ TPB9(하지장애) 투구방법과 자세가 올바른가? - 투구방법 및 자세평가 (아주 좋음, 좋음, 보통, 부족, 아주부족)												
실전기술 4	TPB10(상지장애) 실습	④ TPB10(상지장애) 투구방법과 자세가 올바른가? - 투구방법 및 자세평가 (아주 좋음, 좋음, 보통, 부족, 아주부족)												
실전기술 5	볼링실습	- 10프레임 에버리지(평균) 점수합산 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>에버리지(평균)</th> <th>점수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>190점 이상</td> <td>A 등급</td> </tr> <tr> <td>180점 이상</td> <td>B 등급</td> </tr> <tr> <td>170점 이상</td> <td>C 등급</td> </tr> <tr> <td>160점 이상</td> <td>D 등급</td> </tr> <tr> <td>150점 이상</td> <td>E 등급</td> </tr> </tbody> </table>	에버리지(평균)	점수	190점 이상	A 등급	180점 이상	B 등급	170점 이상	C 등급	160점 이상	D 등급	150점 이상	E 등급
에버리지(평균)	점수													
190점 이상	A 등급													
180점 이상	B 등급													
170점 이상	C 등급													
160점 이상	D 등급													
150점 이상	E 등급													

*2게임 평균(에버리지) 실기 평가

5. 구술평가 영역

○ 시행방법 : 규정 2문제(40점), 지도방법 2문제(40점), 태도(20점)

○ 합격기준 : 70점 이상(100점 만점)

영역	배점	분야
규정	40점	경기규정과 장비규정에 관한 내용
지도방법	40점	유형별 지도방법에 관한 내용
태도	20점	질의 답변 형태 및 태도

* 위 내용은 구술 검정 준비에 도움을 주기 위한 범위이며, 위 내용 외에 더 추가로 범위를 선정하여 검정할 수 있음

6. 기타 안내사항

- 영상은 시험 모니터링과 안전사고 예방을 위해 녹화하는 것으로 응시생에게 열람하거나 제공하지 않습니다.
- 시험의 공정성을 훼손하는 사례가 있는 경우 당일 시험이 종료되기 전까지 주관단체에 이의신청을 하여 주시기 바랍니다.

주관단체	연락처	홈페이지	서류제출처
대한장애인 볼링협회	02-456-8910	https://kdba.koreanpc.kr/	서울시 송파구 올림픽로 424 벨로드롬 1층